

«Утверждаю»
Директор КГБОУ
«Кедровый кадетский корпус»
_____ В.Е.Кравченко
« 31 » августа 2016г.

ПАСПОРТ
ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И
МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
(КГБОУ «Кедровый кадетский корпус»)

2016г.

«Утверждаю»
Директор КГБОУ
«Кедровый кадетский корпус»
_____ **В.Е.Кравченко**
« 31 » августа 2016г.

ПАСПОРТ
Доступности объекта для инвалидов и
маломобильных групп населения
КГБОУ «Кедровый кадетский корпус»

Раздел 1. Общие сведения об объекте

1.1. Полное и сокращенное наименование объекта, его реквизиты: ИНН, КПП, расчетные счет, БИК, банк, в котором обслуживается, полное название бухгалтерии:

Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кедровый кадетский корпус» (КГБОУ «Кедровый кадетский корпус»).

ИНН/КПП 2411012782/241101001;

Счет-№ 40601810804073000001; БИК-040407001; Банк России по Красноярскому краю г.Красноярск; Краевое государственное специализированное бюджетное учреждение по ведению бухгалтерского учета «территориальная централизованная бухгалтерия (КГСБУ «ТЦБ»).

1.2. Почтовый адрес, телефон, факс, электронная почта(отдельно указать телефоны руководства ОУ и ответственных за режим и охрану):

660910 Красноярский край, п.Кедровый, пл.Ленина,1; 839133(28-065); kedrovyy-kadet@list.ru;

1.3. Ведомственная принадлежность:

Министерство образования Красноярского края

1.4.Сведения о вышестоящей (головной организации: полное наименование; почтовый адрес, телефоны, факс, электронная почта):
Министерство образования Красноярского края; 660021, г.Красноярск, ул.К-Маркса,122; тел.83912(21-37-47)факс-83912(21-28-26);mon@krao.ru

1.5. Форма собственности объекта и сведения о собственниках (их полное наименование, адрес, телефоны,факс):
Собственником имущества является Красноярский край. Полномочия собственника имущества от имени Красноярского края осуществляет агенство по управлению государственным имуществом Красноярского края (660009 г. Красноярск, ул.Ленина, 1.; т.ф.83912-21-52-27).

1.6. Сведения о размещении объектов:

Учебный корпус

- отдельно стоящее здание- 4 этажа, площадь- 4178,5 м2;
-год постройки 01.09.1967г.

Казарма №1

-отдельно стоящее здание-3этажа, площадь 3150,5;
-год постройки-01.07.1966.

Казарма №2

- отдельно стоящее здание- 3 этажа, площадь- 3173,3 м2;
-год постройки -1964г.

Казарма №3

- отдельно стоящее здание- 3 этажа, площадь- 3152,4 м2;
-год постройки -01.09.1965г.

Здравпункт

- отдельно стоящее здание- 2 этажа, площадь- 534,8 м2;
-год постройки -05.04.1966г.

Кухня-столовая

- отдельно стоящее здание- 1 этажа, площадь- 1270,8
-год постройки -1966г.

КПП

- отдельно стоящее здание- 1 этажа, площадь- 92.2м2;
-год постройки -1967г.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование. Социальная защита, физическая культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): **образование**

2.2. Виды оказываемых услуг: **образовательные услуги**

2.3. Форма оказания услуг:(на объекте, с длительным пребывание, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): **на объекте, с длительным пребывание, в т.ч. проживанием**

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **дети**

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов[⊗] инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушения слуха, нарушения умственного развития): **нет**

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день)-**300 чел.**

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет):**нет**

3. Состояние доступности объекта

3.1.Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

-Междугородний автобус №513, маршрут «Красноярск-Кедровый»

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: **100м**

3.2.2. время движения (пешком): **от 5 мин. до 10 мин.**

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): **нет.**

3.2.4. перекрестки: (нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет): **нерегулируемые.**

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, нет): **визуальная.**

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать):**нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет: **нет.**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов- форма обслуживания*

4. Доступность услуги для категории инвалидов

- вариант «А»-полная доступность всех мест обслуживания;
- вариант «Б»-локальная доступность входной группы, специально выделенного места обслуживания и пути движения к нему;
- вариант «В»-обслуживание на дому сотрудниками без дополнительной платы;

- вариант «-»- не обслуживаются

Категории инвалидов			
на кресле-коляске (К)	с поражением опорно-двигательного аппарата (О)	с поражением зрения (С)	с поражением слуха(Г)
-	-	-	-

5. Доступность элементов общественного здания для различных категорий инвалидов

Наименование элементов территории ОУ	Фактическая доступность для инвалидов			
	на кресле-коляске (К)	с поражением опорно-двигательного аппарата (О)	с поражением зрения (С)	с поражением слуха(Г)
Территория объекта	-	-	-	-
Входная группа	-	-	-	-
Пути движения	-	-	-	-
Зона обслуживания	-	-	-	-
Санитарно-бытовые	-	-	-	-X
Средства информации и телекоммуникации	-	-	-	-
Территория объекта	-	-	-	X

6. Заключение о доступности зданий для инвалидов


(Нужное отметить знаком «X»)

Степень доступности общественных зданий	Категории инвалидов

	К	О	С	Г
Объект полностью доступен	-	-	-	-
Объект частично доступен	-	-	-	х
Объект не доступен, требуется адаптация	х	х	х	х

3. ПЛАН-СХЕМА КГБОУ «Кедровый кадетский корпус»

- схема (карта, план местности);

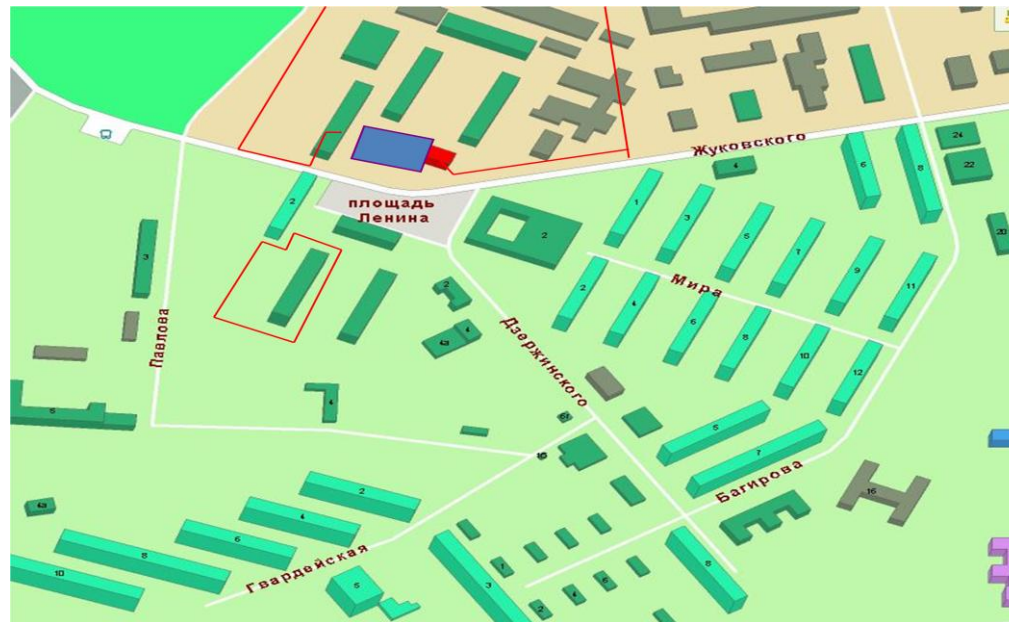

АНКЕТА №1 от «_____» _____ 2016г.

обследования объекта социальной инфраструктуры в отношении его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения

Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кедровый кадетский корпус»

(полное наименование объекта)

Тип ОУ: **Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кедровый кадетский корпус»**

Почтовый адрес: **660910 Красноярский край, п.Кедровый, пл.Ленина,1; 839133(28-065); kedrovv-kadet@list.ru.**

Ведомственная принадлежность: **Министерство образования Красноярского края**

Форма собственности объекта: **краевая**

Вид деятельности: **образовательная**

Размещение объекта:

Учебный корпус

- отдельно стоящее здание- 4 этажа, площадь- 4178,5 м2;

-год постройки 01.09.1967г.;

Казарма №1

-отдельно стоящее здание-3этажа, площадь 3150,5;

-год постройки-01.07.1966.

Казарма №2

- отдельно стоящее здание- 3 этажа, площадь- 3173,3 м2;

-год постройки -1964г.

Казарма №3

- отдельно стоящее здание- 3 этажа, площадь- 3152,4 м2;

-год постройки -01.09.1965г.

Здравпункт

- отдельно стоящее здание- 2 этажа, площадь- 534,8 м2;

-год постройки -05.04.1966г.

Кухня-столовая

- отдельно стоящее здание- 1 этажа, площадь- 1270,8

-год постройки -1966г.

КПП

- отдельно стоящее здание- 1 этажа, площадь- 92.2м2;

-год постройки -1967г

Объем предоставляемых услуг: **300 воспитанников, 200 сотрудников.**

.

1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА

№ п/п	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Вход на территорию	К	наличие	+	
	Ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К,О,С	Не менее 90 см	Центральные ворота-700 см Калитка-100см	
	Знак доступности учреждения	-	-	-	Требуется установка
	Автостоянка посетителей		-	-	Нет технической возможности
	Расстояние до входа в здание	К,О	Не более 50м	47м	
	Доля машино-мест для инвалидов	К,О	Не менее 10%	-	-
	Размер места со специальным знаком	К	350*500	-	Требуется установка
	Путь к главному (специализированному) входу в здание: <ul style="list-style-type: none"> • Ширина полосы движения • Указатели направлена движения • Декоративные ограждения, выполняющие направляющую функцию • Места отдыха через 200 	К,О К,О,Г С	Не менее 180 см Наличие Наличие	- - -	Создание, установка

	м.	О	наличие	-	
	Открытая лестница: <ul style="list-style-type: none"> • Высота подъема ступеней • Ширина проступи • Поручни на высоте • Рельефная тактильная полоса перед маршем вверху и внизу(ширина) • Контрастная окраска первой и последней ступени 	О,С О,С С С	Не более 12 см Не менее 40 см 85-90см 80см наличие	- - - - -	Проектом не предусмотрено
	Пандус: <ul style="list-style-type: none"> • Высота подъема • уклон 	К,О К К,О	НД-не более 1:10 0,8 м НД- не более 1/12	-	Требуется установка
	Поручни с 2-х сторон: <ul style="list-style-type: none"> • на высоте • На высоте 	К О	70см 85-95см	-	Требуется установка

Примечание:

1.Принятые сокращения категории инвалидов:К-инвалиды колясочники, О-инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата,С-инвалиды с поражением зрения, Г-инвалиды с поражением слуха.

2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив» Остальные нормативы являются рекомендательными.

2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуг)

№ п/п	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Крыльцо или входная площадка				
	Высота площадки		Норматив не установлен	-	-
	Габариты площадки: Ширина*глубина	К	Не менее 220*220см	-	Проектом не предусмотрено
	Поручни (ограждения) при высоте площадки более 45 см	К,О,С	наличие	-	Проектом не предусмотрено
	Нескользящее покрытие	К,О,С	наличие	-	установка
	Навес	К,О,С	наличие	-	установка
	Лестница наружная				
	Нескользящее покрытие	О, С,Г	наличие	-	установка
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	С	60см	-	установка
	Контрастная окраска первой и последней ступеней	С	наличие	-	создание
	Поручни с двух сторон: <ul style="list-style-type: none"> • На высоте • Горизонтальные 	О С, О С	Наличие 85-95см Не менее 30см	-	Проектом не предусмотрено

	завершения поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием (закруглением)				
	Пандус наружный			-	Проектом не предусмотрено
	Ширина марша	К	Не менее 100 см	-	
	Уклон	К	И/1-не более 1/12	-	
	Высота одного подъема	К	Не более 80 см	-	
	Разворотные площадки: • Внизу • Промежуточная с поворотом направления движения	К	Не менее 150*150см Не менее 150*150см	-	Проектом не предусмотрено
	Поручни с двух сторон: • На высоте • На высоте • Горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	К О К,О	70 см 85-90 см Не менее 30см	-	Проектом не предусмотрено
	Нескользкое покрытие	К,О	наличие	-	установка
	Наружный подъемник: вертикальный (В), наклонный (Н)	К,О	наличие	-	Проектом не предусмотрено
	Тамбур				
	Габариты тамбура: глубина*ширина	К	Не менее 220*180	-	Проектом не предусмотрено
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные			-	Замена, реконструкция

	(А): <ul style="list-style-type: none"> • Ширина проема в свету • Высота порога наружного, внутреннего 	К К	Не менее 90 см Не более 2,5см		
--	---	--------	----------------------------------	--	--

Примечание:

- 1.Принятые сокращения категории инвалидов:К-инвалиды колясочники, О-инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата,С-инвалиды с поражением зрения, Г-инвалиды с поражением слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив» Остальные нормативы являются рекомендательными.

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ на объекте (для доступа в зону оказания услуг)

№ п/п	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
Коридоры/холлы					
	Ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов	К	Не менее 120 см	120 см	-
	Разворотные площадки	К	Не менее 150*150	-	Предусмотреть соответствие нормативам в процессе капитального ремонта либо реконструкции здания
	Место отдыха и ожидания (не реже чем через 25 м): <ul style="list-style-type: none"> • Для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см) • Для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см. 	К,О,С,Г О,К	Не менее 1 ед.на этаж Не менее 1 ед. на этаж	- -	Предусмотреть соответствие нормативам в процессе капитального ремонта либо реконструкции здания
	Навесное оборудование в зоне движения, выступ	С	Не более 10 см		Предусмотреть соответствие нормативам в процессе капитального ремонта либо

					реконструкции здания
Лестницы					
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, вверху и внизу (ширина)	С	60см	-	Предусмотреть соответствие нормативам в процессе капитального ремонта либо реконструкции здания
	Контрастная окраска крайних ступеней	С	наличие	-	Предусмотреть соответствие нормативам в процессе капитального ремонта либо реконструкции здания
	Поручни с двух сторон: -на высоте -горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	О,С О,С О,С,	Наличие 85-90 см Не менее 30 см	-	Предусмотреть соответствие нормативам в процессе капитального ремонта либо реконструкции здания
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги-нет					
	Кабина: • Габариты (глубина*ширина) • Ширина дверного проема • поручни	К К О	Не менее 140*110 см Не менее 80 см наличие	-	Проектом не предусмотрено
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	С	наличие	-	Проектом не предусмотрено
	Знак доступности	К,С.	наличие	-	Проектом не предусмотрено
Пандус с внутренней к лестнице №- нет					
	Ширина марша	К	Не менее 100 см	-	Предусмотреть соответствие нормативам в процессе капитального ремонта либо реконструкции здания

	Уклон	К	И/1-не более 1/12	-	Предусмотреть соответствие нормативам в процессе капитального ремонта либо реконструкции здания
	Разворотные площадки внизу, сверху	К	Не менее 150*150 см	-	Предусмотреть соответствие нормативам в процессе капитального ремонта либо реконструкции здания
	Поручни с двух сторон: <ul style="list-style-type: none"> • поручни на высоте • горизонтальные завершения вверху и внизу нетравмирующим окончанием 	К,О К О,К,С	Наличие 70 см 85-90см Не менее 30 см	- -	Предусмотреть соответствие нормативам в процессе капитального ремонта либо реконструкции здания
	Пандус переносной	К	наличие	-	Предусмотреть соответствие нормативам в процессе капитального ремонта либо реконструкции здания
	Подъемник для инвалидов		наличие		Проектом не предусмотрено
	Вертикальный (В), наклонный (Н), мобильный (М)	К,О	наличие		Проектом не предусмотрено
	Эскалатор, траволатор	О	наличие		Проектом не предусмотрено

Примечание:

1. Принятые сокращения категории инвалидов: К-инвалиды колясочники, О-инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата, С-инвалиды с поражением зрения, Г-инвалиды с поражением слуха.

2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив» Остальные нормативы являются рекомендательными.

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от вида деятельности)

№ п/п	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Обслуживание через окно/прилавков				
	Высота рабочей поверхности	К	80-110 см	-	Нет обслуживания через окно/прилавков
	Габариты зоны обслуживания	К	Не менее 90*150	-	Нет обслуживания через окно/прилавков
Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков					
	Обслуживание в кабинетах				Нет обслуживания в кабинете
	Ширина проема двери в свету	К,О	Не менее 90 см	-	
	Габариты зоны сиденья, глубина	О	Не менее 120 см	-	
	Зона для кресла-коляски	К	Не менее 150*150см	-	
	Стол с высотой рабочей поверхности	К,О	60-80 см	11—60 см	
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов					
	Обслуживание с перемещением по маршрутам движения				
	Ширина полосы движения	К,О	Не менее 120 см	-	
	Высота оборудования (стеллаж, прилавков)	К	80-110см	-	

Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов				
	Кабина индивидуального обслуживания			
	Ширина*глубина	К	Не менее 160*180	
	Место для сиденья	О	наличие	
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	О	наличие	
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин				
	Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.)	К,О		
	Доля мест для колясочников	К	Не менее 2%	-
	Ширина прохода к месту для колясочников	К	Не менее 120 см	-
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	Г	Не менее 1 шт.	-

Примечание:

1. Принятые сокращения категории инвалидов:К-инвалиды колясочники, О-инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата,С-инвалиды с поражением зрения, Г-инвалиды с поражением слуха.

2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив» Остальные нормативы являются рекомендательными.

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ п/п	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Санузел				
	Знак доступности помещения	К,О	наличие		Требуется установка
	Ширина дверного проема	К	Не менее 90 см	65см	Требуется реконструкция
	Тактильная направляющая полоса к кабине, осязаемая ногой или тростью (ширина)	С	30см	-	Требуется установка
	Раковина: <ul style="list-style-type: none"> • Зона у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина*ширина) • Высота раковины • Опорный поручень 	К К,О	Не менее 10-85см 75-85 см наличие	- -	Требуется установка Требуется установка
	Кабины: <ul style="list-style-type: none"> • Количество кабин • Ширина дверного проема • Габариты (минимальные глубина ширина) • Опорные поручни • Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина*глубина) 	К,О К К К,О К	Не менее 1 ед. Не менее 90 см не Менее 180*165 Наличие не менее 80-120 см	-	нет

	• Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	О	наличие		
	Знак доступности кабины	К,О	наличие	-	нет
	Тактильная направляющая полоса к писсуару, осязаемая ногой или тростью (для мужского туалета)	С	30 см	-	нет
Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат (мужские-2%, женские-5% от общего числа кабин)					

Примечание:

1. Принятые сокращения категории инвалидов:К-инвалиды колясочники, О-инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата,С-инвалиды с поражением зрения, Г-инвалиды с поражением слуха.

2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив» Остальные нормативы являются рекомендательными.

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№ п/п	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	С	наличие	-	Требуется установка
	Надписи: <ul style="list-style-type: none"> • Размещении на высоте • Высота прописных букв • освещенность 	К,С,Г С С	Наличие Не более 160 см Не менее 7,5 см наличие	-	Требуется установка
	Указатели, пиктограммы: Размещение на высоте Высота прописных букв Освещенность	С К,С С С	Наличие Не более 200 см Не менее 7,5 см наличие		Требуется установка
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги: <ul style="list-style-type: none"> • высота размещения • маркировка кабинетов приема со стороны ручки • на кнопках управления 	С С С С	Наличие 60-110 см Наличие Наличие	-	Требуется установка нет Нет

	лифта <ul style="list-style-type: none"> • на поручнях лестниц • на кабинах санитарно-бытовых помещений 	С С	Наличие наличие		нет
	Текстофоны (текстовые телефоны)	Г	Не менее одной шт.	-	Требуется установка
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	С,Г	Не менее одной шт.	-	Требуется установка
	Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) или на высоте 80 см (В)	К	наличие	-	Требуется установка
	Речевые информаторы и маяки	С	наличие	-	Требуется установка
	Звуковой маяк у вухода (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м2	С	наличие	-	Требуется установка
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г,С	наличие	-	Требуется установка
	Малогаборитные аудиовизуальные информационно-справочные системы	К,О,С,Г	наличие		Требуется установка

Примечание:

1. Принятые сокращения категории инвалидов: К-инвалиды колясочники, О-инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата, С-инвалиды с поражением зрения, Г-инвалиды с поражением слуха.

2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив» Остальные нормативы являются рекомендательными.

4.ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения лоступности необходимо выполнить следующие мероприятия:

На территории объекта замена калиток, увеличение проема ограждений, ремонт дорожных покрытий, благоустройство территории

На входах установить пандусы и поручни

На путях передвижения увеличить ширину полосы движения при открытых дверях кабинетов в коридорах и холлах, заменить двери в кабинетах, определить место отдыха и ожидания

В санитарных помещениях заменить двери, установить поручни

По средствам информации и коммуникации на объекте при необходимости надо устанавливать все средства информации и коммуникации

Итоговое заключение : Физическая доступность для всех категорий инвалидов ВНД - **недоступно**

Председатель комиссии
по обследованию объекта

В.Е. Кравченко

Члены комиссии:

_____ Власюк А.В.

_____ Тикунова Л.В.

_____ Байгареев Н.А.